



附圖一

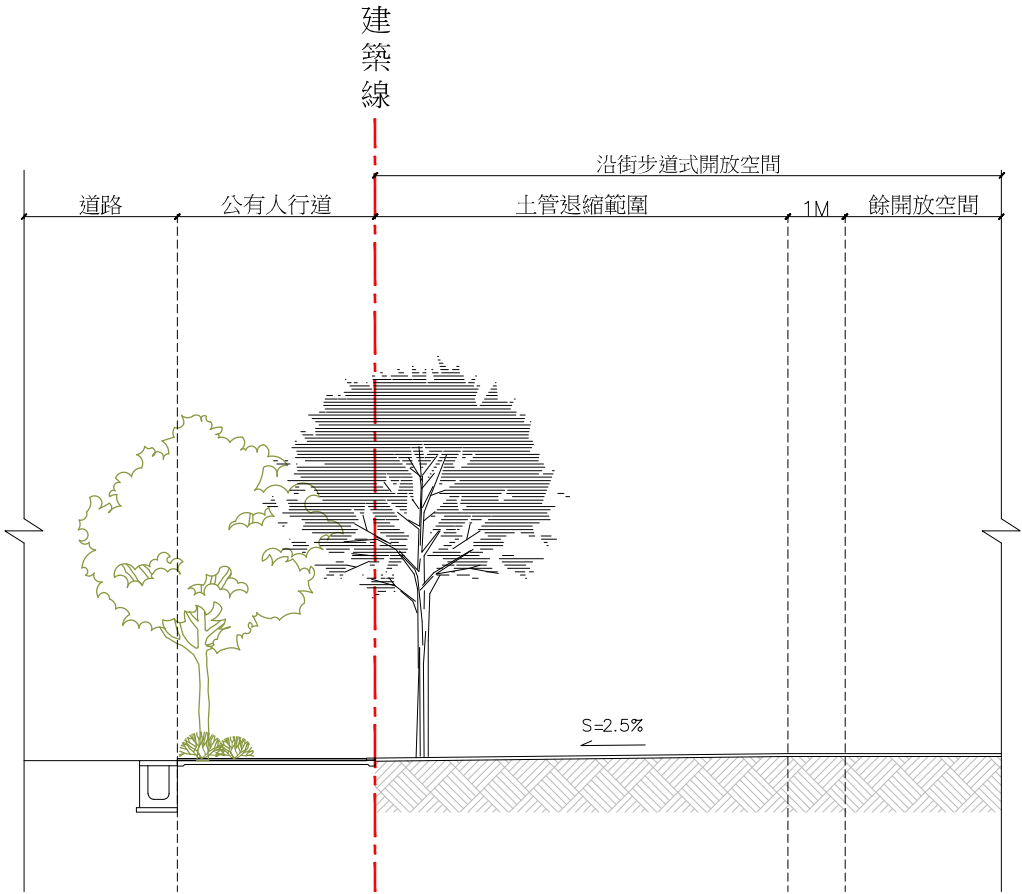

註：  
(1)應留設最小深度範圍=土管退縮範圍+1M。  
(2)應留設最小深度範圍，除街道家具、消防送水口、自來水表、公用及消防設備外，不得有突起構造物。

附圖二

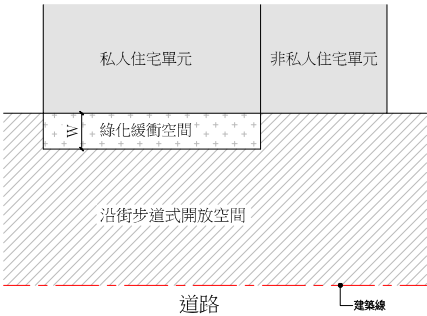

註：  
(1)綠化緩衝帶 $W \geq 1M$ ，且不得計入有效面積。