

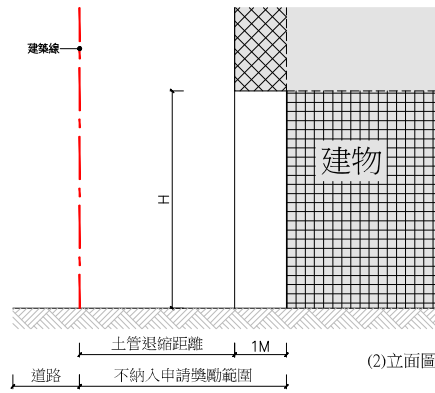
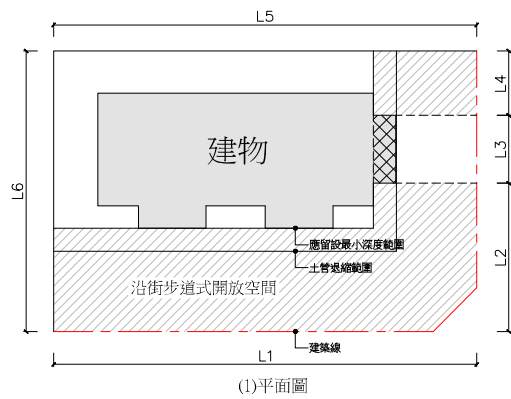


## 附圖四

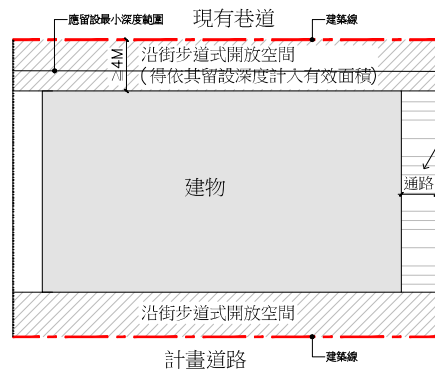




- 註：
- (1)  $L1+L2 \geq 25M$  或  $1/6(L1+...+L6)$  ;  $L4 \geq 25M$  或  $1/6(L1+...+L6)$  。
  - (2) 應留設最小深度範圍之該1M範圍內，上方得有建築物及附屬設施，惟淨高  $H \geq 4.2M$  。
- 可申請開放空間獎勵範圍。  
 ▨ 地面層建物或附屬設施。  
 ▩ 地面層以上建物或附屬設施。

## 附圖五

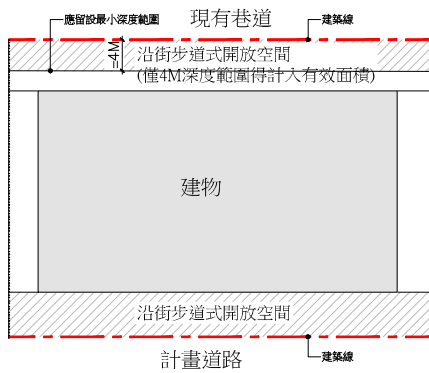



- 註：
- 建築基地於基地兩側至少提供一條  $\geq 4M$  通路串聯開放空間，其面臨現有巷道側之開放空間，得依其留設範圍計入有效面積。

## 附圖六

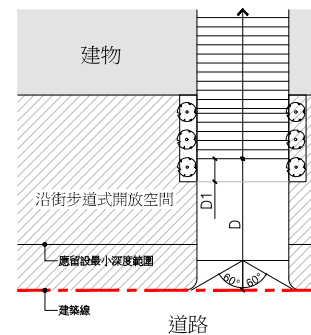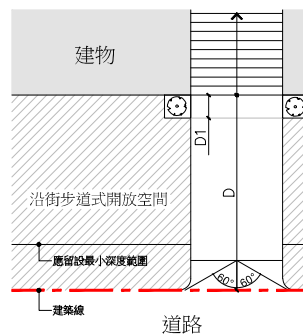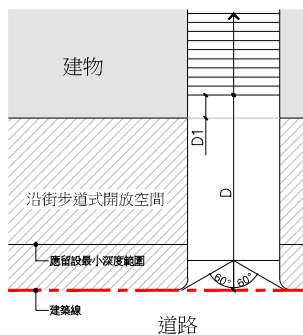

圖六之一-坡道出入口設置原則

- 註：
- (1)  $D \geq$  應留設最小深度範圍，且  $\geq 6M$  。
  - (2) 車輛緩衝空間  $D1 \geq 2M$  。

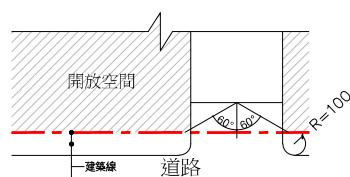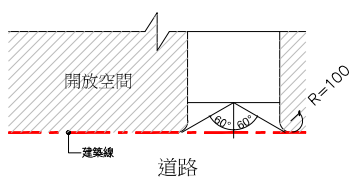

圖六之二-出入口延伸車道臨接道路處理原則